

CAGSM KIMO

AFFICHEUR	LCD graphique rétroéclairé 92 x 60 mm
RÉSOLUTION	240 x 128 pixels
CONNECTIQUE	Raccords cannelés pour tubes 5x8 mm
ALIMENTATION	230 Vac $\pm$ 10% / 50-60 Hz
CONSOMMATION	30 w
RELAIS	4 relais inverseurs 3 A / 230 Vac
ALARMES INTÉGRÉES	2 leds rouges, 1 buzzer
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	De 0 à + 50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	De -10 à +70°C
ENVIRONNEMENT	Air et gaz neutres
DIMENSIONS	464 x 366 x 176 mm
POIDS	6 kg
FUSIBLE SUR LA PHASE	1 A 250 V temporisé
ECHELLE DE MESURE	De -100 à 0 Pa
PRÉCISION	$\pm$ 0.2% de la lecture $\pm$ 0.8 Pa
RÉSOLUTION	0.01 Pa
AUTOCALIBRATION	Par électrovanne
PRESSIION DE RUPTURE DE L'ÉLÉMENT SENSIBLE	20 000 Pa



DESCRIPTION

L'alarmante est un dispositif de contrôle permanent des dépressions dans les zones confinées des locaux à désamianter. La mesure de la pression se fait grâce à un capteur de pression différentielle. Le système d'alarme intégré est constitué de voyants lumineux et d'un avertisseur sonore. L'appareil possède également des sorties tout ou rien permettant de piloter des systèmes de sécurité externes.

AGENCE CHARTRES

5 rue Joseph Cugnot
28630 Gellainville
02.37.34.99.48

www.agirent.fr

AGENCE LE MANS

17 rue Hector Berlioz
72000 Le Mans

AGENCE TOULOUSE

7 impasse de la Gravette
31150 Gratentour

AGENCE LYON

17 rue des Frères Lumière
69680 Chassieu

AGENCE LENS

1 rue Aimé Dubost
62670 Mazingarbe



Une fois mesurée

La pression différentielle mesurée ΔP pourra être exploitée de différentes façons par le client, indépendamment des conditions d'installation sur site et de la durée effective des travaux. Les 4 moyens d'exploiter ΔP sont les suivants :

- en lecture directe grâce à un afficheur,
- en cas de problèmes par déclenchement d'alarmes et/ou d'alimentation d'un extracteur,
- en lecture différée grâce à un enregistrement sur carte SD (exploitation des données par tableur),
- en lecture et archivage sur papier en utilisant l'imprimante

Impressions


Vous disposez de deux types d'impression

A. Impressions des valeurs

- impression standard AVEC ou SANS alarme : en-tête, rappel des valeurs de seuil des alarmes et impression des valeurs mesurées
- impression mode nuit AVEC ou SANS alarme
- impression «ECO» AVEC ou SANS alarme

B. Graphique

Impression standard 1 ou 2 voies fait apparaître les alarmes en trait épais.

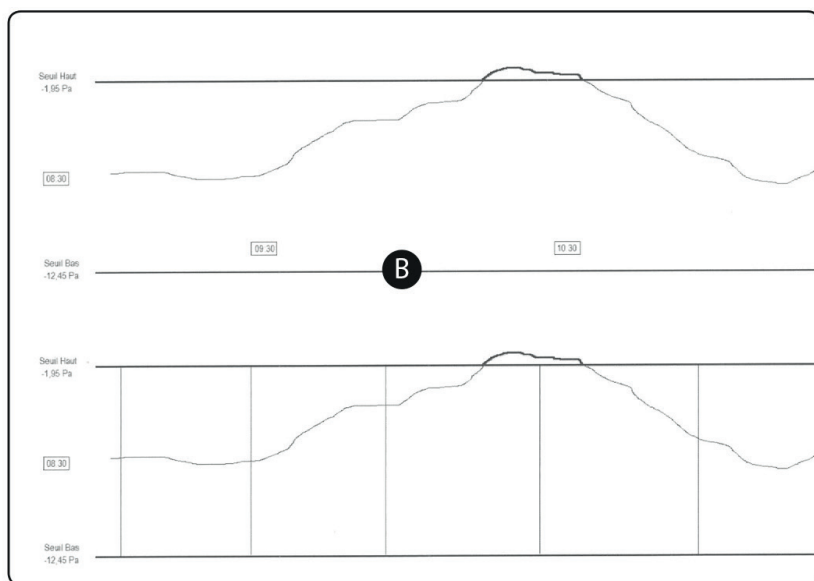

A

```

-- SMH
-- Appareil 2 Voies
Date      28/05/2014
Heure     14:38:13
NS        5F.14.01.99999

- - - Config. Alarmes V1
Extracteur
SH :      -5.00   Pa
SB :     -30.00   Pa
Sonores - Visuelles
SH :     -10.00   Pa
SB :     -30.00   Pa
GSM
SH :       0.00   Pa
SB :     -35.00   Pa

- - - Config. Alarmes V2
Extracteur
SH :      -5.00   Pa
SB :     -30.00   Pa
Sonores - Visuelles
SH :     -10.00   Pa
SB :     -30.00   Pa
GSM
SH :       0.00   Pa
SB :     -35.00   Pa


- - - Mesures
V1 14:31:24 -22.25 Pa
V2 14:31:25 -30.81 Pa
V1 14:31:34 -16.63 Pa
V2 14:31:35 -16.63 Pa
V1 14:31:40 -10.08 Pa
V1 14:31:43 -7.48 Pa
V2 14:31:45 -9.94 Pa

*** Campagne terminée ***

```

DENOMINATION

- 01. Alimentation sur flanc gauche
- 02. Extracteur Voie 1
- 03. Extracteur Voie 2
(seulement sur ALARMIANTE-V2)
- 04. Alarme visuelle déportée
- 05. Alarme sonore déportée
- 06. Connexion transmetteur GSM
- 07. Ecran
- 08. Clavier 11 touches
- 09. Imprimante
- 10. Emplacement carte SD
- 11. Range câbles
- 12. Raccords cannelés Voie 1

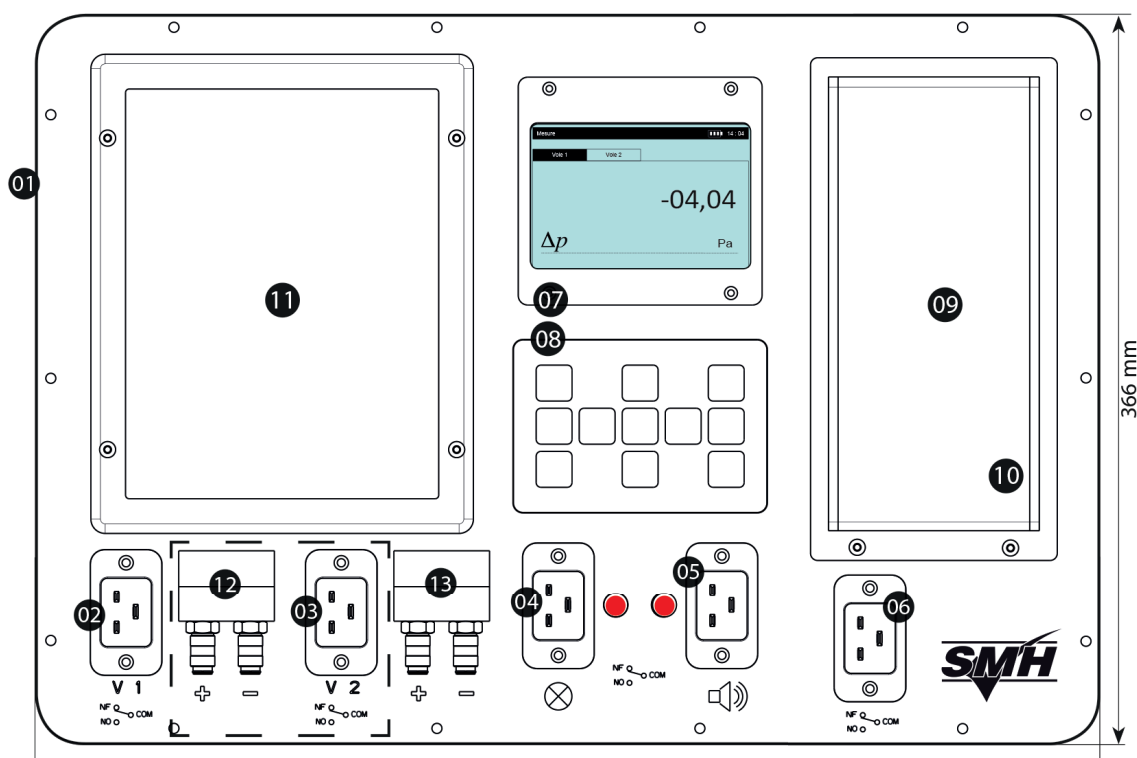

AGENCE CHARTRES

5 rue Joseph Cugnot
28630 Gellainville
02.37.34.99.48

www.agirent.fr

AGENCE LE MANS

17 rue Hector Berlioz
72000 Le Mans

AGENCE TOULOUSE

7 impasse de la Gravette
31150 Gratentour

AGENCE LYON

17 rue des Frères Lumière
69680 Chassieu

AGENCE LENS

1 rue Aimé Dubost
62670 Mazingarbe

